

檔 號：
保存年限：

內政部 函

地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓
(消防署)

聯絡人：周清華

聯絡電話：02-81959119#9221

傳真：02-81959271

電子信箱：fire2417@nfa.gov.tw

受文者：金門縣消防局

發文日期：中華民國108年4月3日

發文字號：內授消字第1080821559號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(附件請至本機關附件下載區以發文字號及發文日期下載。網址<http://DL1.nfa.gov.tw/DL/>) 識別碼：WAH6MCIR (301060000C108082155900-1.docx)


主旨：檢送消防安全設備檢修完成標示附加位置圖例1份，請轉

知所屬依規定辦理，請查照。

說明：依據消防安全設備檢修及申報辦法第8條辦理。

正本：中華民國消防設備師公會全國聯合會、中華民國消防設備士公會全國聯合會、中華民國消防設備師(士)協會、台灣省消防設備師協會、中華民國消防工程器材商業同業公會全國聯合會、台灣省消防工程器材商業同業公會聯合會、台灣區消防器材工業同業公會、臺北市消防設備士公會、社團法人台北區消防檢修專業機構協會、財團法人首席消防安全設備維護基金會、全聯工程科技股份有限公司、承安實業股份有限公司、大安聯合股份有限公司、永值消防安全設備檢修股份有限公司、中華大使消防安全設備股份有限公司、日日安消防安全設備檢修有限公司、弘昌消防工程顧問有限公司、德安工程顧問有限公司、銅堡科技股份有限公司、海閣企業有限公司、上安消防工程有限公司、華一消防工程有限公司、國霖機電管理服務股份有限公司、世盛消防設備檢修有限公司、銓太機電管理服務有限公司、忠安消防安全設備有限公司、曜宇消防安全工程有限公司、維安國際消防工程顧問股份有限公司、台灣防災股份有限公司、元大消防工程股份有限公司、丞成消防安全設備企業有限公司、玉全消防機電有限公司

副本：臺北市政府消防局、新北市政府消防局、桃園市政府消防局、臺中市政府消防局、臺南市政府消防局、高雄市政府消防局、臺灣省各縣(市)消防局、金門縣消防局、連江縣消防局、本部消防署(所屬機關、秘書室【法制科】、火災預防組)(均含附件)

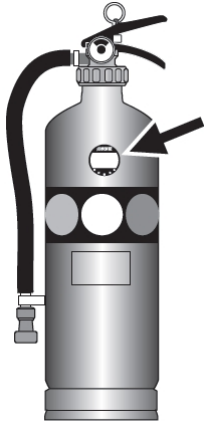
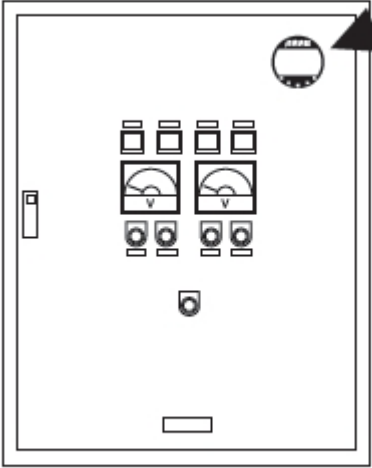


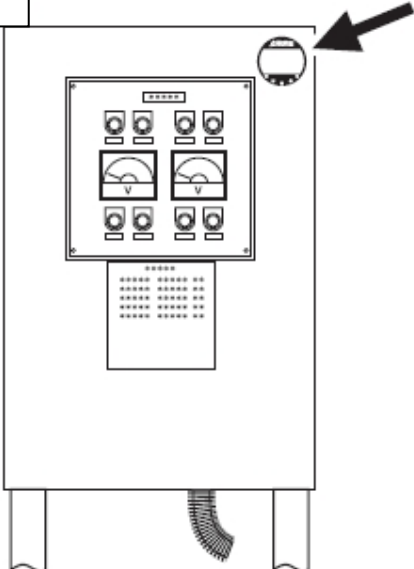
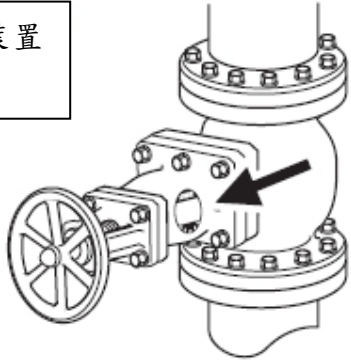
災害預防科 108/04/03 14:31

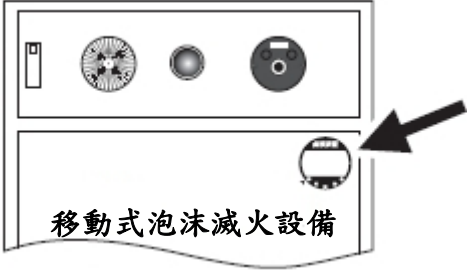
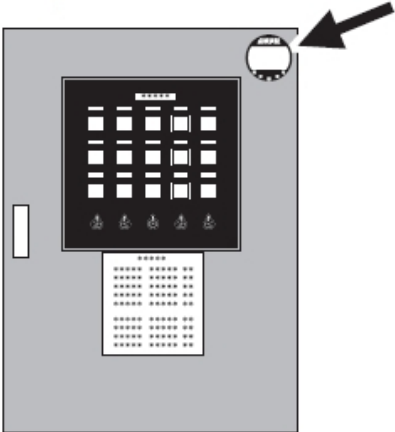
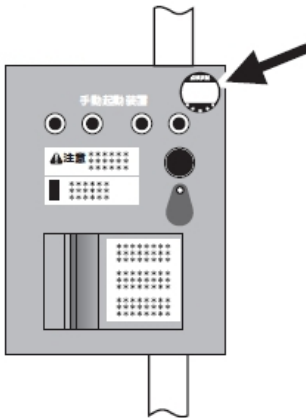
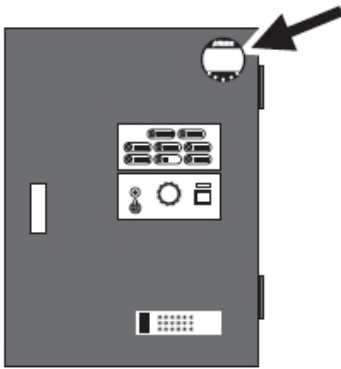


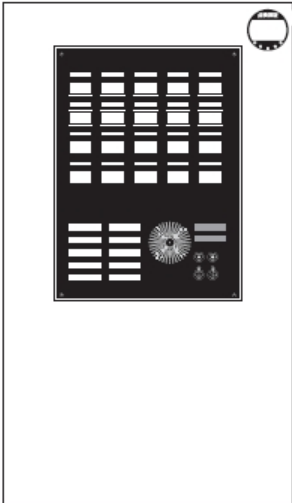
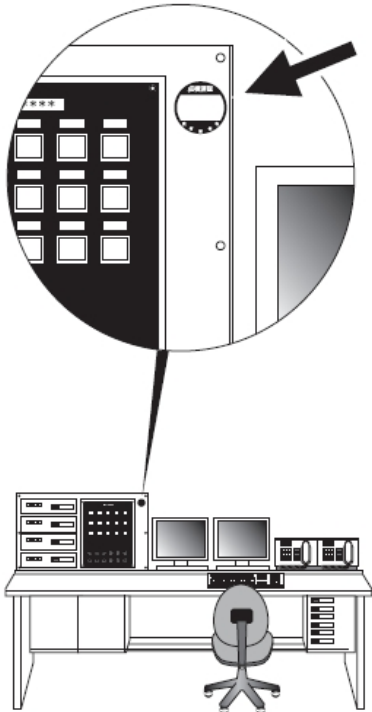
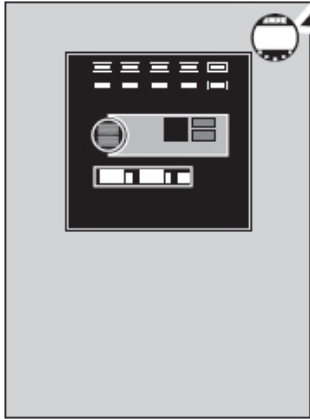
A41080002264 有附件

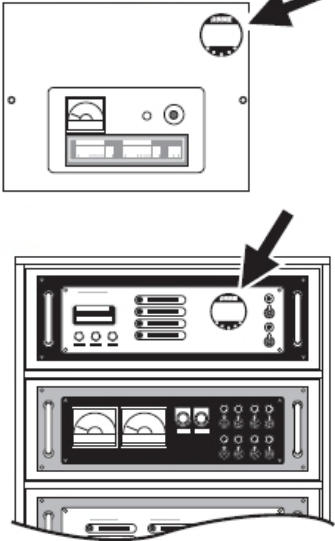
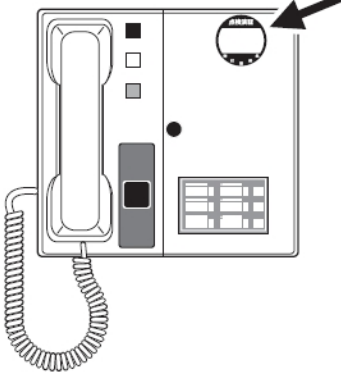
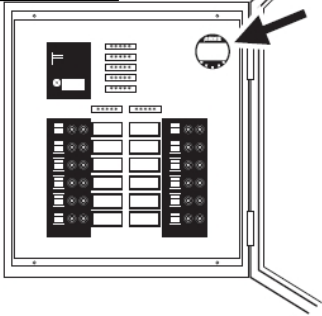
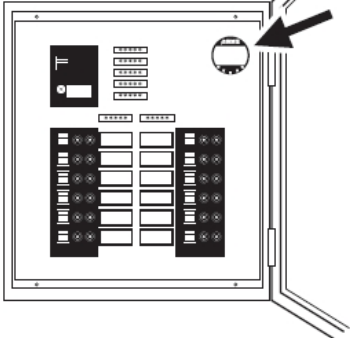
消防安全設備檢修完成標示附加位置圖例

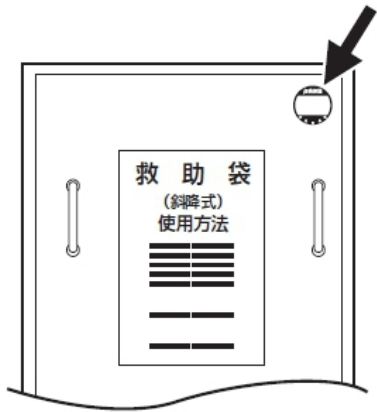
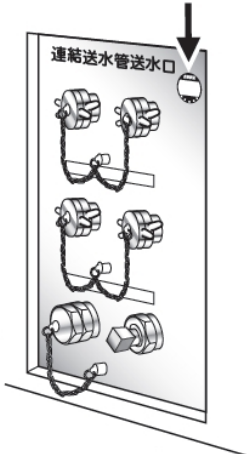
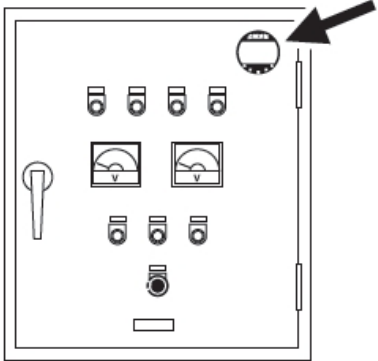
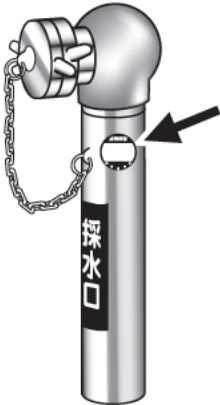
消防安全設備種類	標示附加位置	圖例 ^(註一)
滅火器	本體容器	
室內消防栓設備	加壓送水裝置控制盤 盤面及消防栓箱箱面 ^(註二)	控制盤 
室外消防栓設備		消防栓箱箱面  消防栓

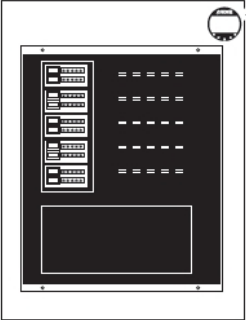
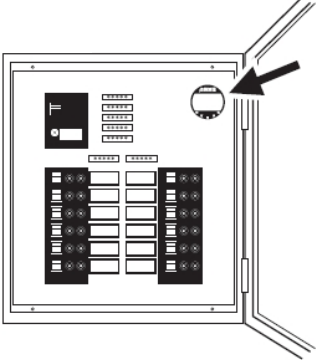
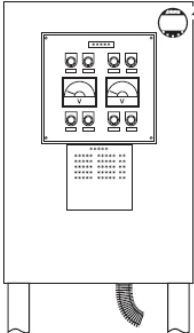

自動撒水設備		控制盤 
水霧滅火設備	加壓送水裝置控制盤 盤面及制水閥本體	流水檢知裝置 之制水閥 
泡沫滅火設備	加壓送水裝置控制盤 盤面、手動啟動裝置 操作部及泡沫消防栓 箱箱面	控制盤 手動啟動裝置 

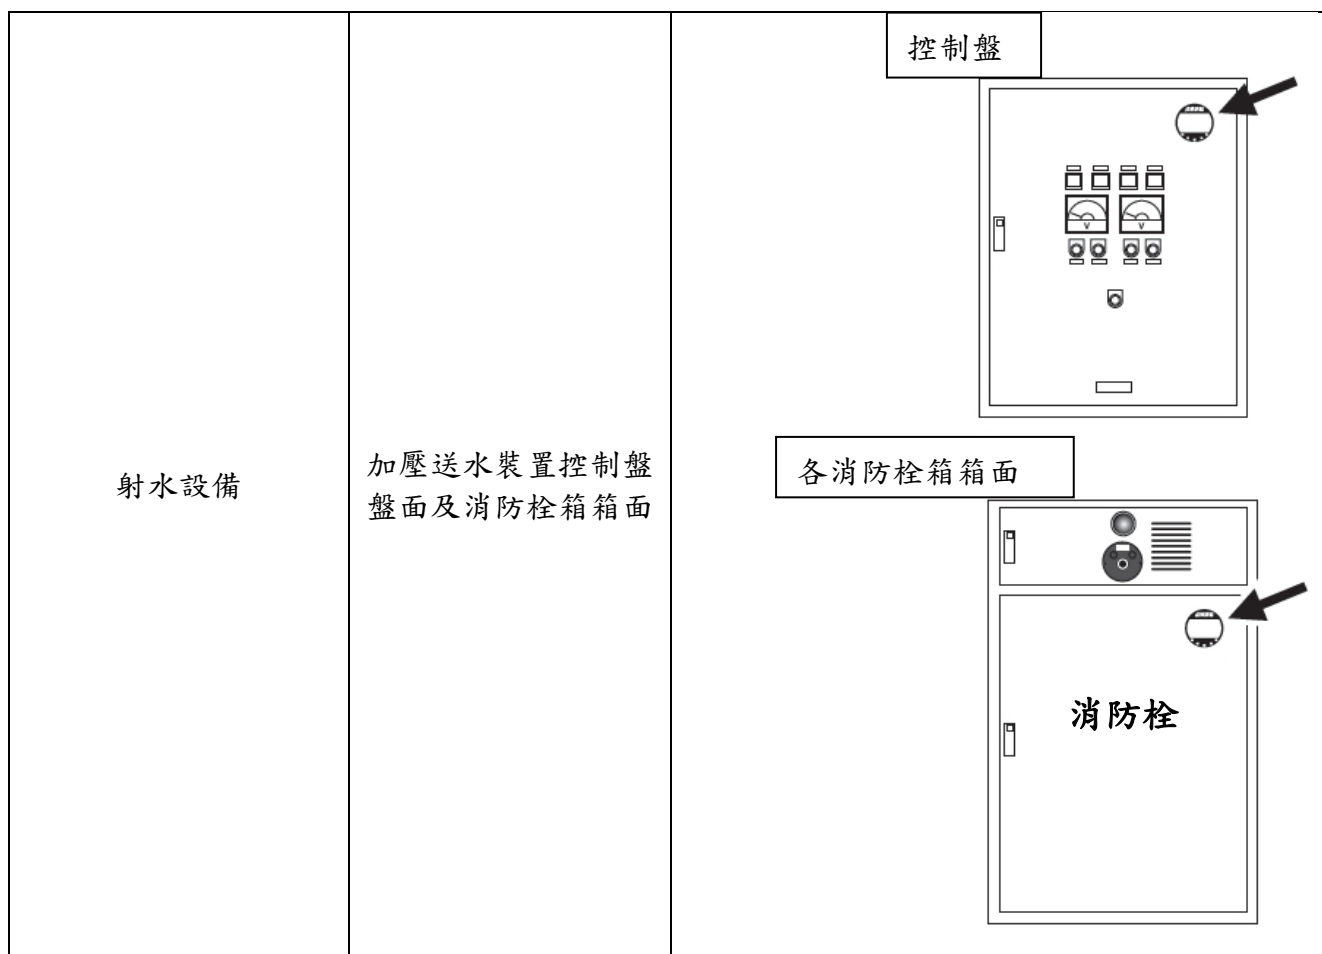
		泡沫消防栓箱箱面  移動式泡沫滅火設備
惰性氣體滅火設備	控制盤盤面、手動啟動裝置操作部及放射表示燈附近	控制盤 
乾粉滅火設備		
海龍滅火設備		手動啟動裝置 
鹵化烴滅火設備		放射表示燈  放射表示燈
簡易自動滅火設備	控制盤盤面	控制盤 

火警自動警報設備	火警受信總機	火警受信總機 
防災監控系統 綜合操作裝置	設備本體明顯易見處	明顯易見處 
瓦斯漏氣火警自動 警報設備	瓦斯漏氣受信總機	瓦斯漏氣 受信總機 

緊急廣播設備	操作裝置附近或擴音機本體	操作裝置 擴音機本體 
一一九火災通報裝置	通報裝置本體	通報裝置本體 
標示設備	開關器附近(註三)	各樓層分電盤回路開關 
緊急照明設備	開關器附近(註三)	各樓層分電盤回路開關 

避難器具	支固器具或收納箱 ^(註四)	收納箱 
連結送水管	送水口本體及加壓送水裝置控制盤盤面	送水口本體  中繼幫浦 控制盤盤面 
消防專用蓄水池	採水口附近	採水口 

排煙設備	控制盤盤面 ^(註五)	控制盤 
無線電通信輔助設備	保護箱箱面	保護箱箱面  消防隊專用 無線電接頭
緊急電源插座	專用回路開關附近	專用回路開關 
冷卻撒水設備	加壓送水裝置控制盤盤面及制水閥本體	控制盤  流水檢知裝置 之制水閥 



註一：檢修完成標示附加位置原則應明顯易見，圖例位置係附加位置之參考，若個案依圖例附加標示有困難，原則以附加於明顯易見處方式處理。

註二：室內消防栓箱箱面與裝潢結合為一體者，得於裝潢箱面內側明顯易見處附加檢修完成標示；需先開啟裝潢面，再開啟室內消防栓箱者，應依圖例位置於室內消防栓箱箱面附加檢修完成標示。

註三：標示設備及緊急照明設備依其緊急電源供電方式，檢修完成標示附加方式如下：

(一)無內置蓄電池者，採專用回路連接蓄電池設備或採蓄電池設備及緊急發電機併設方式者，檢修完成標示附加於各樓層分電盤回路開關明顯易見處。

(二)有內置蓄電池，且連接之電源回路為專用回路者，檢修完成標示附加於各樓層分電盤回路開關明顯易見處。

(三)有內置蓄電池，連接之電源回路非專用回路者，除應落實檢修外，暫免標示。

註四：緩降機應標示於支固器具，其他避難器具得標示於支固器具或收納箱。

註五：排煙設備控制盤與火警受信總機共用時，得免再次附加標示。